

SENTRIX

Fire Safety & Asset Compliance Platform

Intelligent Infrastructure Compliance

Fase 1 — Product Discovery

Bozza white paper per valutazione prodotto, posizionamento commerciale, roadmap evolutiva e modernizzazione tecnologica.

Versione documento	1.0 — bozza iniziale
Data	24 agosto 2026
Ambito	Analisi prodotto, funzionale, tecnologica e commerciale
Stato	Documento di lavoro

Sintesi: SENTRIX è una piattaforma verticale già validata in esercizio reale, progettata per governare dispositivi antincendio, scadenze normative, anomalie, ticket e documentazione operativa in organizzazioni multi-sede.

Sommario

1. Executive summary	3
2. Contesto e problema	3
3. Visione e obiettivo del prodotto	3
Obiettivi primari	3
Posizionamento sintetico	4
4. Scenario reale e metriche attuali	4
5. Clienti target e casi d'uso	4
6. Dominio funzionale e moduli applicativi	4
Macroaree del prodotto	4
Moduli attuali	4
7. Categorie dispositivi e dati gestiti	5
Categorie attualmente gestite	5
Dati gestiti per dispositivo	5
8. Motore normativo configurabile	5
Valore strategico	5
9. Workflow segnalazioni e ticket	6
Flusso operativo	6
Stati gestibili	6
Sezioni della scheda segnalazione	6
10. Bisogni informativi e reportistica	6
Bisogni informativi per ruolo	6
Reportistica attuale	7
Evoluzione reporting	7
11. Ruoli, profilazione e governance dei dati	7
Ruoli attuali	7
12. Modelli commerciali possibili	7
Modello SaaS	7
Modello on-premise / installazione dedicata	8
Modello ibrido consigliato	8
13. Conclusioni	8
Appendice A — Evidenze visive delle schermate principali	9

1. Executive summary

SENTRIX è una piattaforma verticale per la gestione del censimento, della manutenzione programmata, delle scadenze normative, delle anomalie e delle segnalazioni relative ai dispositivi antincendio installati presso strutture complesse e multi-sede.

Il prodotto nasce da un caso reale: la gestione operativa di un parco antincendio presso una grande azienda sanitaria italiana, articolata in numerose sedi e con migliaia di dispositivi distribuiti sul territorio.

La piattaforma consente all'azienda manutentrice e all'azienda committente di operare su un ambiente condiviso, tracciabile e strutturato, nel quale ogni dispositivo può essere censito, monitorato, sottoposto ad attività periodiche, collegato a scadenze normative e oggetto di segnalazioni o interventi tecnici.

SENTRIX non è un semplice sistema di ticketing né un semplice inventario tecnico: è una piattaforma di asset compliance e maintenance management specializzata nel dominio antincendio.

Indicatore	Valore	Lettura strategica
Aziende gestite	1	Installazione reale, con architettura già predisposta alla gestione multi-azienda
Sedi gestite	66	Scenario distribuito e complesso, coerente con sanità, PA e industria
Dispositivi censiti	10.460	Scala operativa significativa, non prototipo
Attività registrate	54.200	Patrimonio storico utile per audit, KPI e analisi evolute
Segnalazioni in 4 anni	183	Workflow ticket validato su casi reali
Utenti totali	18	Adozione quotidiana da parte di ruoli diversi
Manutentori	9	Uso operativo sul campo e da help desk
Utilizzo	circa 55 accessi/utente/giorno	Prodotto entrato nei processi quotidiani

2. Contesto e problema

Le aziende che gestiscono un elevato numero di dispositivi antincendio distribuiti su molte sedi devono garantire il rispetto di obblighi normativi, manutentivi e documentali. La gestione manuale o frammentata di queste attività espone l'organizzazione a rischi operativi, documentali e reputazionali.

- perdita di controllo sulle scadenze di controllo, revisione e collaudo;
- difficoltà nel dimostrare l'avvenuta manutenzione in caso di audit o controllo;
- scarsa tracciabilità degli interventi e delle anomalie riscontrate;
- lentezza nella presa in carico delle segnalazioni;
- coordinamento complesso tra committente, help desk e manutentori;
- reportistica incompleta, disomogenea o non immediatamente disponibile.

Il problema diventa particolarmente rilevante nelle strutture complesse: aziende sanitarie, industrie, enti pubblici, scuole, campus, reti multi-sede, patrimoni immobiliari e organizzazioni con obblighi di sicurezza distribuiti sul territorio.

3. Visione e obiettivo del prodotto

L'obiettivo di SENTRIX è supportare aziende manutentrici e aziende committenti nella gestione completa del ciclo di vita operativo dei dispositivi antincendio.

Obiettivi primari

- censire dispositivi e impianti installati presso ogni sede;
- associare dati tecnici, matricola, codice interno, ubicazione e piano;
- configurare attività obbligatorie, frequenze e riferimenti normativi;
- monitorare scadenze, controlli, revisioni, collaudi e anomalie;
- aprire e gestire segnalazioni/ticket con workflow tracciabile;

- archiviare documenti, immagini e reportini collegati alle segnalazioni;
- produrre report utili per controllo operativo, audit e verifica contrattuale.

Posizionamento sintetico

SENTRIX è una piattaforma verticale per il censimento, la manutenzione programmata, la gestione normativa, il monitoraggio delle anomalie e il ticketing operativo dei dispositivi antincendio in strutture complesse.

4. Scenario reale e metriche attuali

L'installazione attualmente in esercizio rappresenta una validazione concreta del prodotto. Il sistema non è una demo, ma una soluzione usata quotidianamente in un contesto reale, regolato e distribuito.

La presenza di oltre 54.000 attività storizzate costituisce un patrimonio informativo importante, potenzialmente utilizzabile per indicatori di performance, analisi storiche, individuazione di anomalie ricorrenti, ottimizzazione dei processi manutentivi e, in prospettiva, manutenzione predittiva.

5. Clienti target e casi d'uso

Target	Bisogno principale	Valore offerto da SENTRYX
Aziende manutentrici antincendio	Governare attività, scadenze, segnalazioni e rapporti verso più clienti	Agenda tecnica, workflow, tracciabilità, reportistica e controllo operativo
Aziende committenti multi-sede	Controllare lo stato del parco antincendio e l'operato dei manutentori	Vista centralizzata, evidenze, ticket e report per sede/dispositivo
Sanità pubblica e privata	Gestire molte sedi, elevati requisiti di sicurezza e audit	Compliance, storizzazione e controllo su patrimonio distribuito
Pubblica amministrazione e scuole	Gestione coordinata di edifici e presidi antincendio	Standardizzazione, report e supporto a controlli periodici
Industria e manifattura	Monitorare impianti, dispositivi e scadenze in stabilimenti e magazzini	Riduzione rischio operativo e miglior controllo documentale
Facility/property management	Integrare un verticale antincendio in processi di gestione immobili	Modulo specialistico per manutenzione e compliance antincendio

6. Dominio funzionale e moduli applicativi

Macroaree del prodotto

Area	Descrizione
Asset & Compliance Management	Gestione del parco dispositivi, delle attività normative, delle scadenze, delle anomalie e della reportistica.
Ticket & Maintenance Workflow	Gestione delle segnalazioni, presa in carico, lavorazioni, cronologia, allegati, reportini e chiusura interventi.
Administration & Configuration	Gestione utenti, ruoli, aziende, sedi, tipologie, anomalie, attività e frequenze.
Reporting & Audit Evidence	Produzione di stampe e prospetti per controllo operativo, audit e verifica contrattuale.

Moduli attuali

- Home page e dashboard di sintesi del parco dispositivi;
- censimento dispositivi con gestione delle caratteristiche tecniche;
- scadenze per attività di controllo, revisione e collaudo;
- anomalie per sede, dispositivo e tipologia;
- segnalazioni/ticket con workflow operativo documentato;
- reportistiche operative;
- gestione utenti, ruoli e profilazioni;
- configurazione di sistema per aziende, sedi, dispositivi, attività e frequenze.

7. Categorie dispositivi e dati gestiti

Categorie attualmente gestite

Categoria dispositivi
Estintore
Porta
Idrante
Impianto di spegnimento automatico
Sensore rilevazione fumo
IRAI
Lampada di emergenza
Serranda tagliafuoco
Sistema pressurizzazione
Armadio antincendio
Maniglione
EVAC

Dati gestiti per dispositivo

- dati tecnici specifici per categoria;
- matricola;
- posizione fisica e ubicazione;
- piano;
- sede di appartenenza;
- codice interno;
- normativa e scadenze;
- attività obbligatorie;
- anomalie tipiche;
- storico interventi.

La presenza del codice interno permette di collegare il dispositivo a logiche di identificazione rapida. In futuro potrà essere esteso con QR code, barcode, NFC/RFID o scansione da smartphone.

8. Motore normativo configurabile

Uno degli elementi più importanti di SENTRIX è la gestione configurabile delle attività e delle relative frequenze. Le scadenze non sono scritte rigidamente nel codice: il sistema segue una configurazione che stabilisce, per ogni categoria di dispositivo, quali attività devono essere eseguite e con quale periodicità.

Al momento dell'installazione viene rilasciata una configurazione standard precaricata per categorie come estintori, idranti, porte, IRAI, EVAC, lampade e altri dispositivi. L'utente può inoltre richiedere supporto tecnico per configurare o riconfigurare norme, attività e frequenze.

Per ogni frequenza il sistema conserva il riferimento normativo o tecnico da cui deriva. Questo consente alla piattaforma di produrre evidenze utili in caso di audit, controllo o verifica contrattuale.

Valore strategico

- adattamento a evoluzioni normative;
- gestione differenziata tra categorie di dispositivi;
- supporto a prassi operative diverse tra clienti;
- possibilità di configurazione assistita dal supporto tecnico;
- produzione di evidenze su controlli previsti, frequenze e prossime scadenze.

9. Workflow segnalazioni e ticket

Il workflow delle segnalazioni è una delle componenti più mature del sistema. Ogni ticket può essere aperto dal committente, preso in carico dall'help desk o dal manutentore, lavorato, documentato e chiuso, mantenendo traccia delle attività eseguite e degli allegati correlati.

Flusso operativo

1. L'utente committente apre una segnalazione.
2. Seleziona sede, dispositivo e anomalia.
3. Descrive il problema rilevato.
4. Il sistema notifica il manutentore via email.
5. L'help desk prende in carico la segnalazione.
6. L'operatore o manutentore esegue l'attività.
7. Registra esito, note operative, ore e materiali ove previsto.
8. Chiude il ticket.
9. Il committente consulta stato, cronologia e storico.

Stati gestibili

- aperto
- assegnato
- preso in carico
- in lavorazione
- sospeso
- chiuso
- non eseguito
- annullato

Sezioni della scheda segnalazione

Sezione	Contenuto informativo
Segnalazione	Dati originari del ticket: numero, data, ora, segnalante, sede, dispositivo, matricola, codice interno, luogo, anomalia e descrizione.
Lavorazioni	Presa in carico, trasferimenti, descrizione attività, chiusura, note operative e informazioni dell'operatore.
Cronologia	Eventi e transizioni principali del ciclo di vita del ticket.
Allegati	Documenti, immagini, file PDF e rapportini di intervento collegati alla segnalazione.

10. Bisogni informativi e reportistica

SENTRIX risponde a bisogni informativi diversi in funzione del ruolo. Il manutentore ha bisogno di sapere cosa fare, dove intervenire e quali attività documentare. Il committente ha bisogno di verificare lo stato del patrimonio, la gestione delle anomalie e l'adempimento delle attività previste. L'amministratore ha bisogno di configurare regole, utenti e autorizzazioni. La direzione ha bisogno di indicatori sintetici, affidabili e confrontabili.

Bisogni informativi per ruolo

Ruolo	Domande a cui il sistema deve rispondere
Committente	Quali dispositivi sono presenti? Quali sono in scadenza? Quali anomalie sono aperte? A che punto sono i ticket?
Manutentore	Quali attività devo eseguire? Su quale sede/dispositivo? Quale storico devo consultare? Quale documentazione allegare?
Help desk	Quali segnalazioni sono aperte? Chi le ha prese in carico? Quali sono sospese o chiuse?
Amministratore	Quali aziende, sedi, utenti, ruoli e configurazioni normative sono attive?

Reportistica attuale

- stampa dispositivi per sede con ultime attività previste, esiti e data successiva;
- stampa segnalazioni e relativo esito;
- stampa scadenze per sede e per dispositivo;
- stampa anomalie per sede e per dispositivo;
- stampa prospetto riassuntivo anomalie.

Evoluzione reporting

- dashboard direzionali e KPI manutentivi;
- tempi medi di presa in carico e chiusura ticket;
- anomalie ricorrenti per sede, categoria o dispositivo;
- performance per manutentore o squadra;
- report automatici periodici via email;
- analisi storiche e predittive basate sulle oltre 54.000 attività registrate.

11. Ruoli, profilazione e governance dei dati

Il sistema prevede gestione utenti, ruoli e profilazioni. Un utente può avere accesso a una o più aziende; anche un manutentore può essere profilato per operare su più aziende.

Ruoli attuali

- amministratori
- manutentori
- utenti
- help desk
- gestione

L'applicazione è già predisposta alla gestione multi-azienda. I dati sono logicamente separati all'interno delle stesse tabelle. Per clienti con requisiti stringenti di segregazione fisica dei dati, sarà possibile prevedere installazioni dedicate su macchine o ambienti separati.

Il sistema gestisce prevalentemente dati tecnici e operativi relativi a dispositivi antincendio. Sono comunque presenti dati personali ordinari legati a utenti, manutentori, email, telefoni, log attività e segnalazioni. In fase di evoluzione commerciale e architetturale sarà opportuno formalizzare un disegno conforme alle regole di protezione dei dati personali e alle policy IT dei clienti enterprise.

12. Modelli commerciali possibili

Modello SaaS

Il modello SaaS è adatto a clienti che non vogliono gestire infrastruttura, aggiornamenti, backup e responsabilità sistemistica. Può essere offerto con canone mensile o annuale, aggiornamenti inclusi, backup gestiti, assistenza e moduli opzionali.

Piano	Target	Possibile criterio di prezzo
Starter	Piccoli patrimoni o piccole aziende manutentrici	Numero limitato di sedi/dispositivi e utenti
Professional	Aziende multi-sede e manutentori strutturati	Fasce per dispositivi, sedi, utenti e moduli
Enterprise SaaS	Grandi clienti, sanità, industria, PA	Canone personalizzato, SLA, moduli avanzati e supporto dedicato

Modello on-premise / installazione dedicata

Il modello installato presso il cliente è adatto a organizzazioni che richiedono controllo infrastrutturale, segregazione dei dati o vincoli IT specifici. Può prevedere costo iniziale di licenza, installazione, configurazione, formazione, eventuale migrazione dati e canone annuo di manutenzione correttiva ed evolutiva.

Modello ibrido consigliato

La strategia più realistica è un modello ibrido: SaaS per piccole e medie realtà senza vincoli IT, installazione dedicata per grandi clienti o organizzazioni con requisiti specifici, servizi professionali per configurazione, formazione e migrazione, moduli opzionali acquistabili progressivamente.

13. Conclusioni

SENTRIX parte da una base concreta, già validata e in uso da alcuni anni. L'applicazione attuale dimostra di poter gestire un parco dispositivi significativo, una struttura multi-sede, attività normative, anomalie, segnalazioni, documentazione e reportistica.

Il prodotto ha un posizionamento naturale nel mercato della sicurezza antincendio, della manutenzione programmata e della compliance infrastrutturale.

SENTRIX possiede i presupposti per essere proposto come prodotto verticale specializzato, con potenziale applicazione in sanità, industria, pubblica amministrazione, scuole, facility management e aziende manutentrici antincendio.

Appendice A — Evidenze visive delle schermate principali

Le immagini seguenti documentano alcune schermate dell'applicazione attuale e supportano la lettura funzionale del prodotto. Le schermate hanno valore illustrativo e potranno essere sostituite da immagini aggiornate nelle più recenti versioni del prodotto.

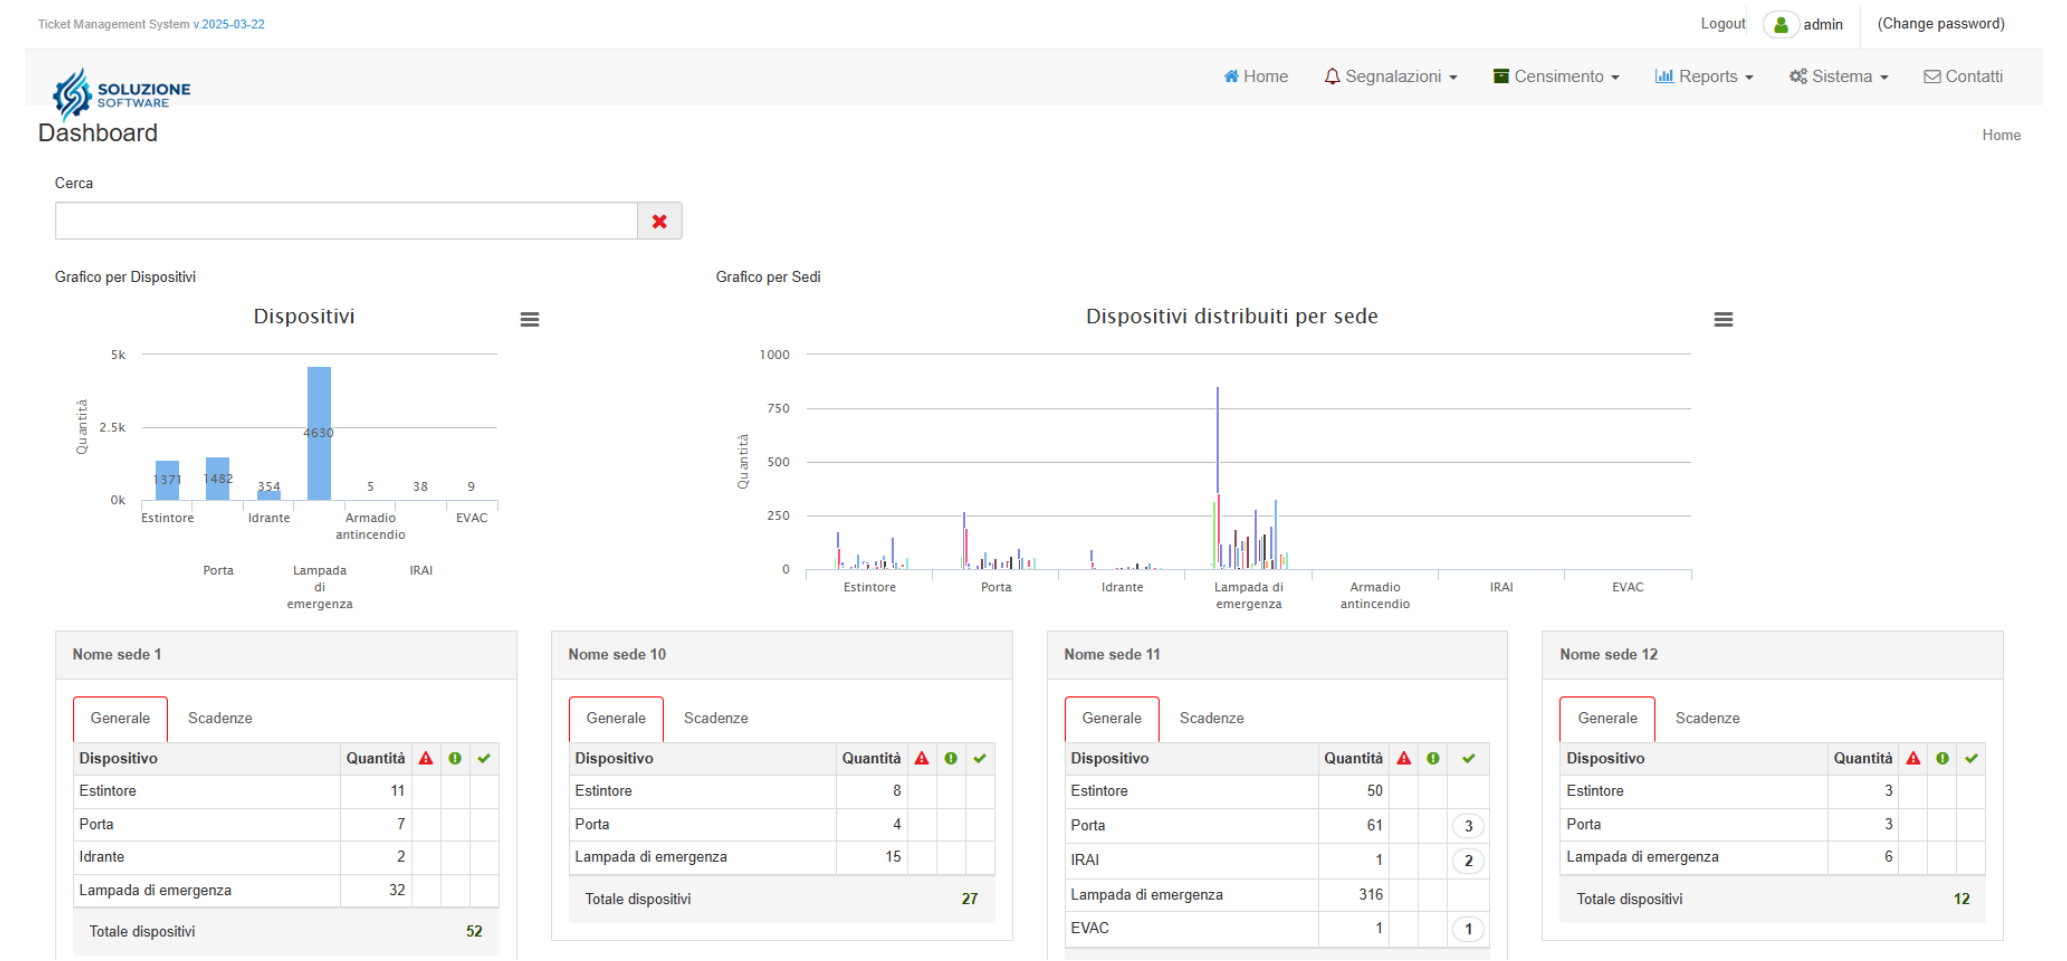


Figura A1 — Dashboard generale e distribuzione dispositivi

Azienda

Sede

Tipo

Cerca

Azienda Sanitaria Locale "ABC"

Nome sede 10

Estintore

+ Nuovo dispositivo

Ho letto 8 records

Print

			Codice	New	Indirizzo	Ubicazione	Piano	Tipo	Matricola		Peso	Classe di incendio	
S			PT.E1		Indirizzo 10 98	CORRIDOIO PIANO TERRA	0	(PLV) Estintore a polvere	85180		6	34A233BC	
S			PT.E2		Indirizzo 10 98	CORRIDOIO PIANO TERRA	0	(PLV) Estintore a polvere	116818		6	34A233BC	
S			PT.E3		Indirizzo 10 98	CORRIDOIO PIANO TERRA	0	(PLV) Estintore a polvere	85001		6	34A233BC	
S			PT.E4		Indirizzo 10 98	SCALE PIANO TERRA	0	(PLV) Estintore a polvere	86246		6	34A233BC	
S			PT.E5		Indirizzo 10 98	CORRIDOIO RIABILITAZIONE ETA' EVOLUTIVA	0	(PLV) Estintore a polvere	85737		6	34A233BC	
S			PT.E6		Indirizzo 10 98	CORRIDOIO RIABILITAZIONE ETA' EVOLUTIVA	0	(PLV) Estintore a polvere	86867		6	34A223BC	
S			P1.E1		Indirizzo 10 98	VANO SCALA	1	(PLV) Estintore a polvere	117651		6	34A223BC	
S			P1.E2		Indirizzo 10 98	CORRIDOIO	1	(PLV) Estintore a polvere	86297		6	34A223BC	

Figura A2 — Elenco dispositivi con filtri per azienda, sede e tipologia

Dispositivo **(PLV) Estintore a polvere PT.E1**

Generale
Annotazioni
Attività

Tipo dispositivo*

Estintore

Tipologia*

(PLV) Estintore a polvere

Classe di incendio

34A233BC

Matricola

85180

Codice interno

PT.E1

Peso

6

Unità di misura

Chilogrammi

Anno costruzione / Nuova normativa

2020

Anni

18

Anno scadenza

2038

Data installazione

Data rimozione

Sede*

Nome sede 10

Ubicazione

CORRIDOIO PIANO TERRA

Piano

0

Controllo

6

Unità di misura*

Mesi

Revisione

3

Unità di misura*

Anni

Revisione

3

Unità di misura*

Anni

Collaudo

12

Unità di misura*

Anni

Proprietà

☒ Cliente
☐ Fornitore

...dispositivo in sostituzione di 6540

Matricola

117355

Codice interno

PT.E1

Chiudi
Salva

Figura A3 — Scheda dispositivo con dati tecnici e frequenze attività

Dispositivi in scadenza

Home / Dispositivi in scadenza

Azienda

Sede

Tipo

Tipo attività

Azienda Sanitaria Locale "ABC"

Nome sede 17

Estintore

...tutte le attività

☐ Dati aggregati (pivot)

Ho letto 112 records

Print

Attività	Codice	Esito	Dispositivo	Sede	Ultima attività	Anno costruzione	Prossima attività	Frequenza attività
Controllo	P-1.E8	OK	Estintore	Nome sede 17	24-04-2026	2018	24-10-2026	6 Mesi
Revisione	P-1.E8	OK	Estintore	Nome sede 17	09-10-2023	2018	09-10-2028	5 Anni
Collaudo	P-1.E8		Estintore	Nome sede 17		2018	01-01-2028	10 Anni
Scadenza	P-1.E8		Estintore	Nome sede 17		2018	01-01-2036	18 Anni
Scadenza	P-1.E9		Estintore	Nome sede 17		2018	01-01-2036	18 Anni
Controllo	P-1.E9	OK	Estintore	Nome sede 17	24-04-2026	2018	24-10-2026	6 Mesi
Revisione	P-1.E9	OK	Estintore	Nome sede 17	09-10-2023	2018	09-10-2028	5 Anni
Collaudo	P-1.E9		Estintore	Nome sede 17		2018	01-01-2028	10 Anni
Scadenza	PT.E6		Estintore	Nome sede 17		2017	01-01-2035	18 Anni
Controllo	PT.E6	OK	Estintore	Nome sede 17	24-04-2026	2017	24-10-2026	6 Mesi
Revisione	PT.E6	OK	Estintore	Nome sede 17	01-01-2022	2017	01-01-2027	5 Anni
Collaudo	PT.E6		Estintore	Nome sede 17		2017	01-01-2027	10 Anni

Figura A4 — Scadenze per sede e dispositivo



Segnalazioni

[Home](#) / [Segnalazioni](#)

Aziende

Azienda Sanitaria Locale "ABC"

Sedi

...tutte le sedi

Cerca



Mostra chiuse



+ Nuova segnalazione

Ho letto 183 records

Print

		38D894			07:49:40	IRAI	Torino	Manutenzione HW	26/11/2025	
		E0E262			08/01/2026 16:21:09	Maniglione	Nome sede 53 Piano terra (accesso da cortile) Locali FibroLab	Manutenzione HW	09/01/2026	
		6FAA4F			15/01/2026 12:11:19	IRAI	Nome sede 14 Piano terra Portineria	Manutenzione HW	15/01/2026	
		AAF31C			20/01/2026 13:47:58	Porta	Nome sede 56 Piano terra Ingresso	Manutenzione HW	20/01/2026	
		DC30C8			30/01/2026 12:48:21	Estintore	Nome sede 45 Atrio Piano terra	Manutenzione HW	02/02/2026	
		425936			17/02/2026 10:46:46	Porta	Nome sede 63 Piano terra ingresso operatori	Manutenzione HW	18/02/2026	
		F556C4			24/02/2026 12:08:08	Porta	Nome sede 14 Piano 4 Ingresso reparto Malattie infettive Porta Rei N.11	Manutenzione HW	18/02/2026	
		F18F6C			01/04/2026 08:47:20	Porta	Nome sede 63 Piano -1 CSM Porta N.34	Manutenzione HW	31/03/2026	

Figura A5 — Archivio segnalazioni/ticket



Segnalazione 000000 del 17/05/2026 22:29

[Home](#) / [segnalazioni](#) / Segnalazione

Generale

 Print

Ticket	Sede*	Tipo dispositivo*	Matricola	Codice interno	
000000	Nome sede 10	Porta	123	456	
Descrizione dispositivo					
Porta REI					
Utente segnalazione	Utente segnalazione non censito	Mail utente segnalazione*	Telefoni utente segnalazione*	Data	Ora
utente_20 Pierpaolo	utente_20 Pierpaolo	utente_20@email.it		17/05/2026	22:29
Luogo*					
Piano terra					
Tipo segnalazione*		Descrizione anomalia*			
Manutenzione HW & SW		La porta destra rimane incastrata e non è più possibile chiuderla			
Tipo anomalia*					
Bloccante Grave					
					Annulla <input checked="" type="button" value="Salva"/>

Figura A6 — Apertura nuova segnalazione

[Home](#) / [segnalazioni](#) / Presa in carico

[Annulla](#)
[Salva](#)

Figura A7 — Lavorazione della segnalazione

Lavorazioni	Cronologia	Segnalazione	Allegati		
Presa in carico			Trasferimento		
	13/12/2023 09:31	utente_2 Marina			

Figura A8 — Cronologia della segnalazione

Lavorazioni	Cronologia	Segnalazione	Allegati
-------------	------------	--------------	----------

+ Nuovo documento

	Nome allegato	Descrizione	Dimensione	Download
	72A34C 2023.12.11 ...pdf		369.2 kB	https://.../it/documenti/2023/5.pdf

Figura A9 — Allegati collegati alla segnalazione



IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI - FORNITURE E ASSISTENZA ANTINCENDIO

3

CLIENTE Sede: <u>OSPEDALE</u> Via n. Città: <u>TORINO</u> Tel.		RAPPORTO DI LAVORO N° <u>28241</u> Data <u>14/12/2023</u> Richiesta: <u>72A36C</u>	
OPERAZIONI ESEGUITE			
DESCRIZIONE INTERVENTI		DESCRIZIONE INTERVENTI	
☐ CONTROLLO 4.5 ESTINTORE	N.	☐ IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI	N.
☐ REVISIONE 4.6 ESTINTORE	N.	☐ IMPIANTO RIVELAZIONE GAS	N.
☐ COLLAUDO 4.7 ESTINTORE	N.	☐ IMPIANTO EVAC	N.
☐ MANUTENZ. STRAORD. 4.8 ESTINTORE	N.	☐ IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO	N.
☐ MANUTENZIONE IDRANTE UNI 25	N.	☐ IMPIANTO SPRINKLER	N.
☐ MANUTENZIONE IDRANTE UNI 45	N.	☐ IMPIANTO WATER MIST	N.
☐ MANUTENZIONE IDRANTE UNI 70	N.	☐ IMPIANTO AEROSOL	N.
☐ MANUTENZIONE IDRANTE A COLONNA	N.	☐ GRUPPO PRESSURIZZAZIONE	N.
☐ MANUTENZIONE ATTACCO VVFF	N.	☐ ILLUMINAZIONE EMERGENZA LAMPADE	N.
☐ MANUTENZIONE PORTE REI	N.	☐	N.
☐ MANUTENZIONE PORTE SICUREZZA	N.	☒ TECNICI N° <u>01</u> ORE CAD <u>1 1/2</u> TOTALE ORE <u>1 1/2</u>	
VERBALE LAVORI			
DESCRIZIONE		Q.TA'	
<u>S.MONTAGGIO MANICURIS A DATENZE PORTA REI N° 44</u>			
<u>E SOSTITUZIONE SERRATURA A DATENZE PER MANICURIS 01</u>			
<u>RIMONTAGGIO MANICURIS</u>			

Figura A10 — Esempio di rapportino di intervento allegato



Gestione delle credenziali

[Home](#) / Gestione delle credenziali

Cerca

[+ New user](#)

Ci sono 18 users

		Username	Cognome	Nome	Mail	Manutenzione	Ruoli	Inizio	Fine	Telefoni	
		admin	Amministratore				• Amministratore	30/06/2023		0115662123	
		utente_2	utente_2	Marina			• Help desk • Gestione	01/07/2023			
		utente_5	utente_5	Pietro			• Help desk • Gestione	30/06/2023			
		utente_6	utente_6	Rita			• Help desk • Gestione	01/07/2023			
		utente_8	utente_8	Marco			• Help desk	26/08/2023			
		utente_11	utente_11	Valerio			• Help desk	03/09/2023			
		utente_12	utente_12	Luca			• Help desk	03/09/2023			
		utente_13	utente_13	Leyniller			• Help desk	03/09/2023			
		utente_14	utente_14	Alessio			• Help desk	03/09/2023			
		utente_15	utente_15	Michele			• Help desk	03/09/2023			

Figura A11 — Gestione utenti e ruoli